



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ

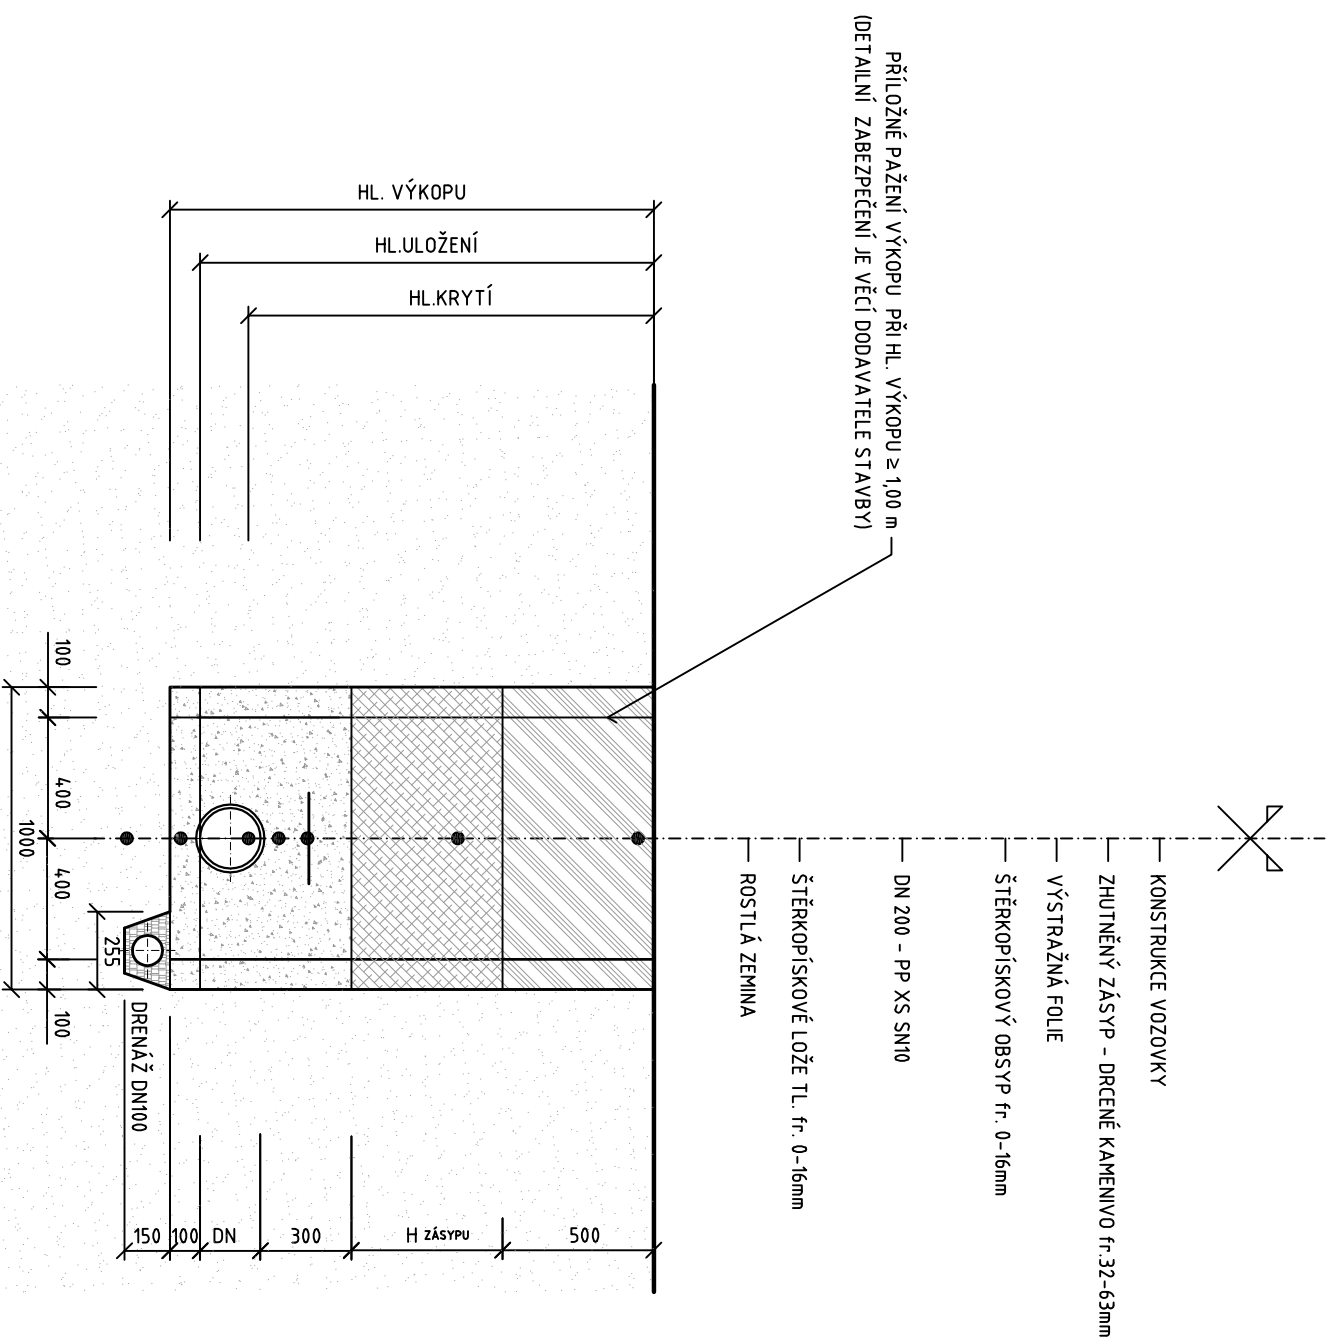

- POZNÁMKA:
- ULOŽENÍ POTRUBÍ BUDE PROBÍHAT V PAŽENÝCH RÝHÁCH
 - V PŘÍPADĚ SOUBĚHŮ S JINÝMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI BUDE DODRŽEN PŘEDPIS PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ DLE PLATNÉ NORMY
 - JINÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ PO KONZULTACI S PROJEKTANTEM, POPŘ. SE SOUHLASEM KOMPETENTNÍ OSOBY (např. SPRÁVCE SÍTĚ)
 - V PŘÍPADĚ VÝSKYTU DO HPV NEBO SRÁŽEK V DOBĚ STAVBY - VÝKOP BUDE ODVODNĚN DRENÁŽNÍM TRATIVODEM
 - DRENÁŽNÍ TRATIVOD SE BUDE SESTÁVAT Z PERFOROVANÉHO POTRUBÍ DN100 OBSYPANÉHO ŠTĚRKEM FR. 16-32mm, SPÁDOVÁNÍ SMĚREM K ZAHLoubENÉ JÍMCE ZE SKRUŽÍ. Z JÍMKY BUDE VODA PŘEČERPÁVÁNA PONDORNÝM KALOVÝM ČERPADLEM MIMO DOSAH VÝKOPU.

±0.000 = 392,400 m.n.m.



GENERÁLNÍ PROJEKTANT

RUPRECHTICKÁ 199, LIBEREC, TEL: +420 482 412 211, atelierdavid@atelierdavid.cz

AKCE :

REVITALIZACE BROWNFIELDU BÝVALÉ PANELÁRNY V OLDŘICHOVĚ V HÁJÍCH - ETAPA "A"

ZADAVATEL :	OBEC OLDŘICHOV V HÁJÍCH	ZAK. ČÍSLO:	D/18-041-DSP
VED. PROJEKTANT:	ING. ARCH. DAVID	DATUM:	12/2018
VYPRACOVAL:	ING. SLAVÍK	STUPEŇ:	DSP, DPS
KONTROLOVAL:	ING. SLAVÍK	MĚŘÍTKO:	1:25
PŘÍLOHA:		Č. PŘÍLOHY:	PARE:

SO 302 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

ULOŽENÍ POTRUBÍ

D.3