


# IO 04a : ŘAD "C1.2" - HDPE DN 50, PN 10, PE 100, DL. 36 m

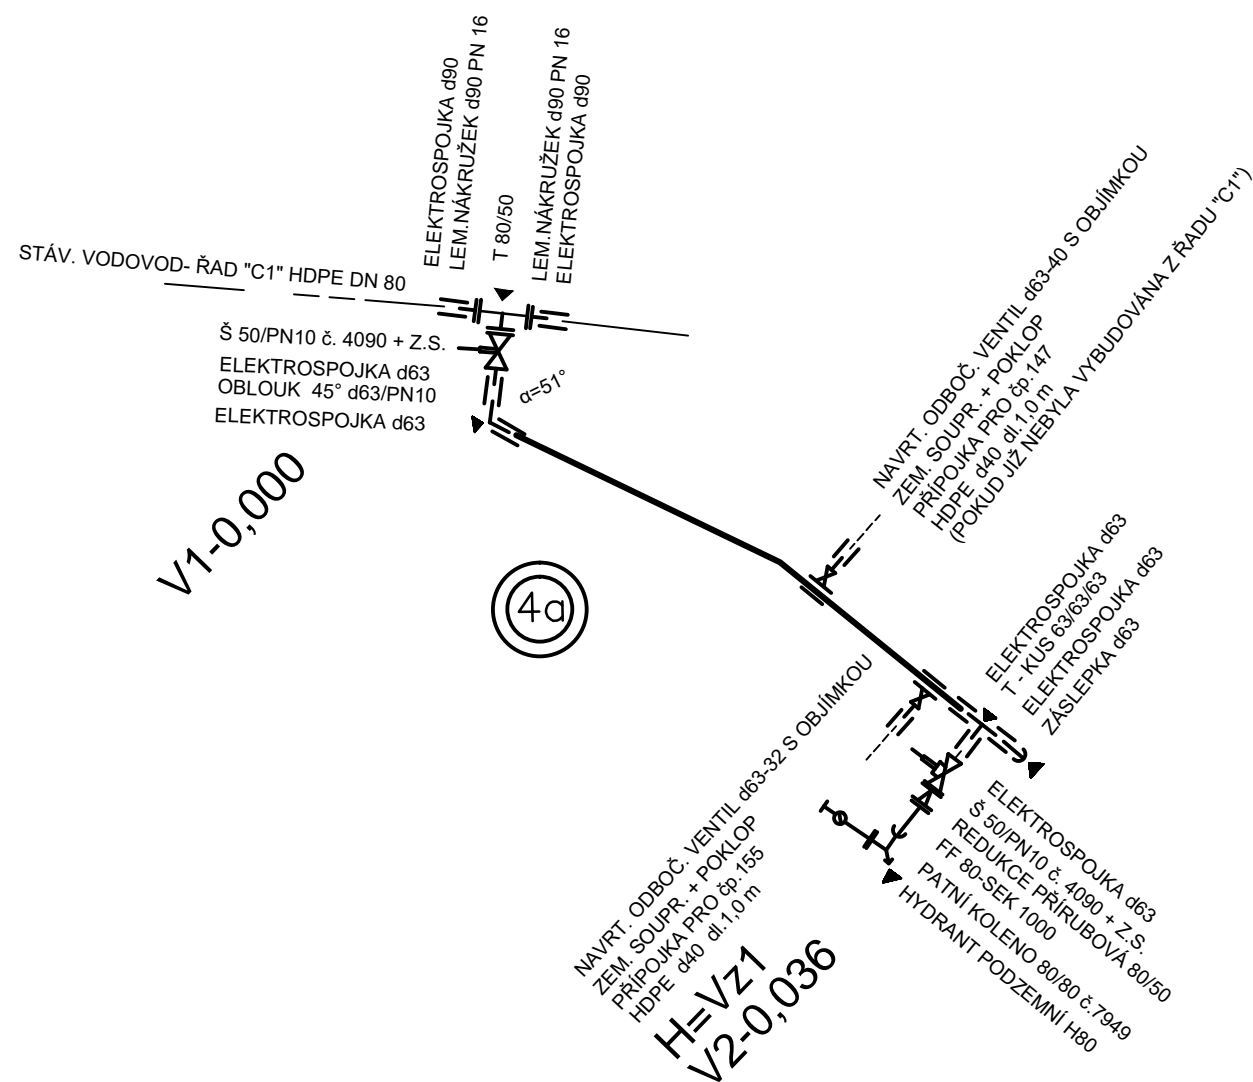

## VÝPIS TRUB, TVAROVEK A ARMATUR

### IO 04a: Vodovodní řad „C1.2“

TROUBY	TROUBY HDPE, PE100, RC PLUS, D50, PN 10 (SDR 17)	m	36		
	TROUBY HDPE, PE100, RC PLUS, D40, PN 10 (SDR 17)		2		
CHRÁNIČKA	NEOBSAZENO		-		
TVAROVKY	TVÁRNÁ LITINA	ks	T KUS PŘÍRUBOVÝ DN 80/50	1	
			PŘÍRUBOVÁ REDUKCE 80/50	1	
			FF 80- SEK.1000	1	
			PATNÍ KOLENO 80/80 Č.7949	1	
	HDPE		ELEKTROSPOJKA PE 100, PN16, d90	2	
			ELEKTROSPOJKA PE 100, PN16, d63	8	
			OBLOUK 45° d63/PN 16, PE 100	1	
			OBLOUK 11° d63/PN 16, PE 100	1	
			T-KUS 63/63/63	1	
			ZÁSLEPKA d63	1	
			LEMOVÝ NÁKRUŽEK d90/ PN 16, PE 100	2	
			NEOBSAZENO	-	
			ARMATURY	ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ VEVAŘOVACÍ Š50/PN10 Č.4090E2+ ZEMNÍ SOUPRAVA+ HRNEC	2
			HYDRANT PODZEMNÍ DN 80, PN 16, H= 1,5 m, PLNOPRŮTOKOVÝ	1	
NAVRTACÍ ODBOČKOVÝ VENTIL DAV-KIT D63/40 S OBJÍMKOU, ZEMNÍ SOUPRAVOU A HRNCEM	2				
PŘÍSLUŠENSTVÍ	BETONOVÝ KOTEVNÍ BLOK 0,3 x 0,4 x 0,5 m – C15	5			
	ORIENTAČNÍ SLOUPKY S TABULKOU	2			
	ORIENTAČNÍ TABULKY	1			
	VÝSTRAŽNÁ FOLIE S NÁPISEM „VODA“	36			
	VYHLEDÁVACÍ VODIČ CY O MIN. PRŮŘEZU 6 mm <sup>2</sup>	36			

## D.4a.1

Vypracoval:  ING. JAHODA	Zodp.projektant:  ING. JAHODA		
Kreslil:	Ved.projektant:		
Datum:  LEDEN 2017	Ved.útvary:		
VODOVOD OLDŘICHOV V HÁJÍCH, VIII.STAVBA LOKALITA Č.4a, VODOVODNÍ ŘAD "C1.2" <b>KLADĚČSKÉ SCHÉMA</b>		Měřítko:	Stupeň:
		N	DSP, DPS
Okres:  LIBEREC	Investor:	Číslo zakázky:	Číslo soupravy:
Kraj:  LIBERECKÝ	OBEC OLDŘICHOV V HÁJÍCH		